

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL, ehemals Umweltbetriebsgesellschaft UBG)

Daten Bad Dübener 2003

Daten: aus dem Jahr 2003 (graphische Darstellung und Messwerttabelle der Tagesmittelwerte) Messstation: Bad Dübener, Vereinigte Mulde

Messgrößen:


- O₂ - Sauerstoffgehalt,
- pH - pH-Wert,
- LF - Leitfähigkeit,
- Tw - Wassertemperatur,
- TB - Trübung,
- N₃ - Nitratstickstoff,
- NH - Ammoniumstickstoff



Hinweise:


16.01. bis 22.01.2003 Pumpenausfall

28.02.2003 Reparatur und vollständige Inbetriebnahme Messstation

19.03.2003 Inbetriebnahme eines neuen Trübungsmessgerätes

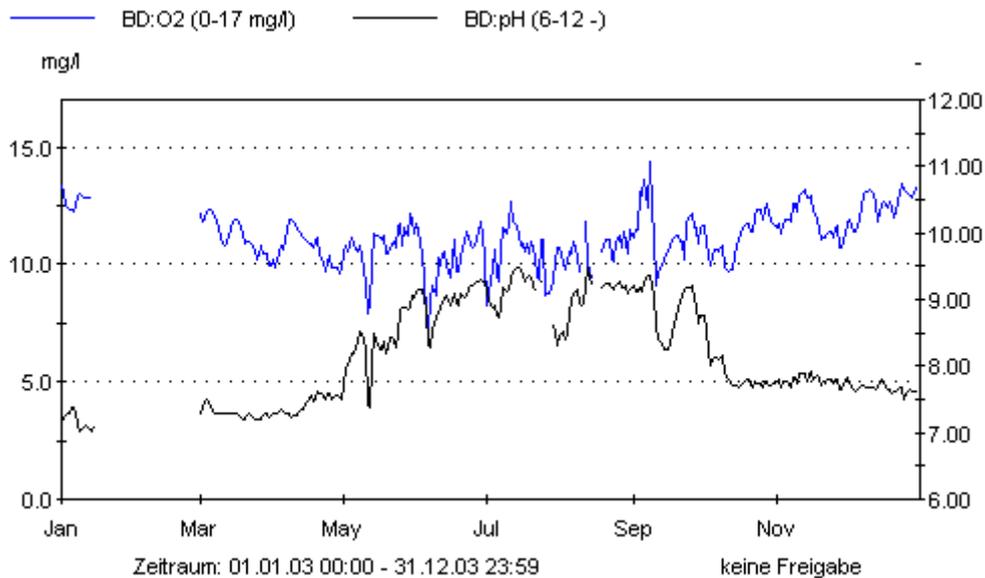

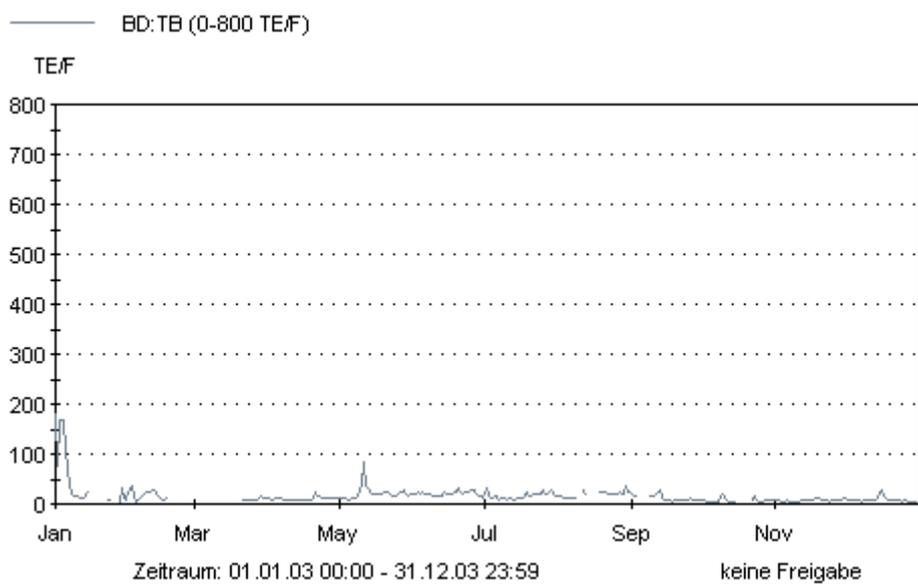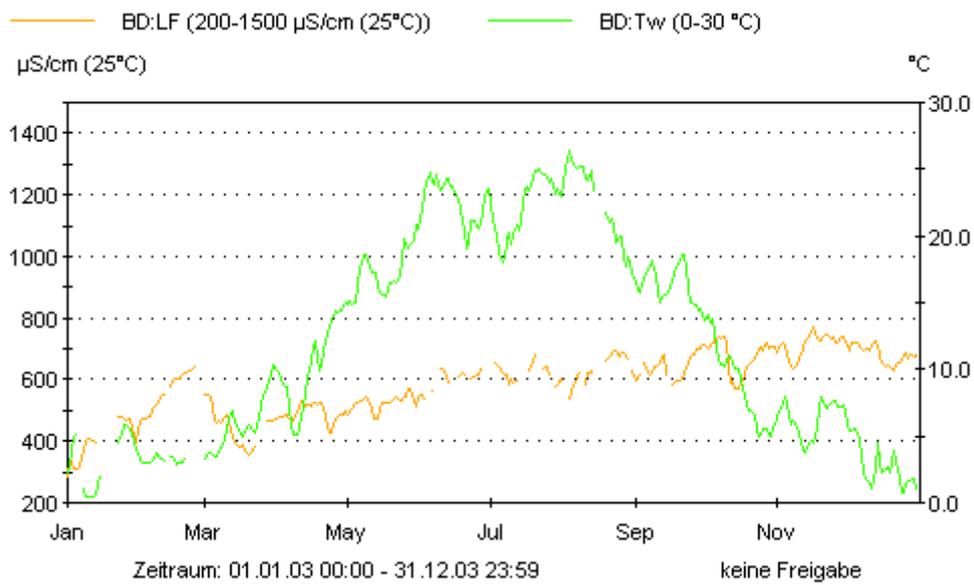

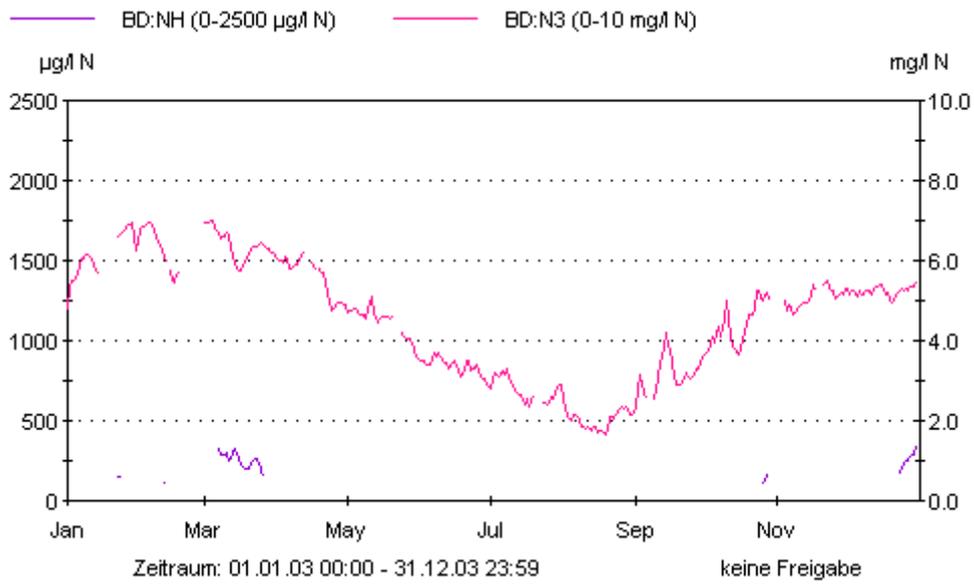

NH₄-N-Werte, die kleiner der Bestimmungsgrenze von 100 µg/l sind, erscheinen nicht in der Grafik.
