

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL, ehemals Umweltbetriebsgesellschaft UBG)

Daten Bad Dübén 2008


Daten: aus dem Jahr 2008 (graphische Darstellung und Messwerttabelle der Tagesmittelwerte) Messstation: Bad Dübén, Vereinigte Mulde



Messgrößen:

- O2-G : Sauerstoffgehalt,
- pH : pH-Wert,
- O2-S : Sauerstoffsättigung,
- Leitf : Leitfähigkeit,
- Tw : Wassertemperatur,
- Trueb : Trübung,
- NO3-N : Nitratstickstoff,
- NH4-N : Ammoniumstickstoff


Hinweise:

29.01.-29.02.2008 Störung im Entnahmesystem

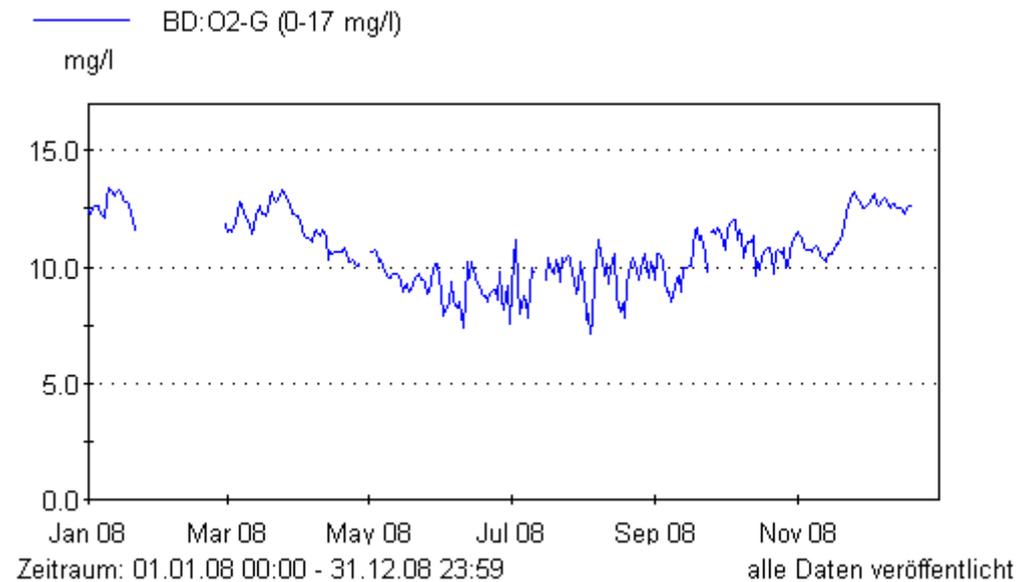

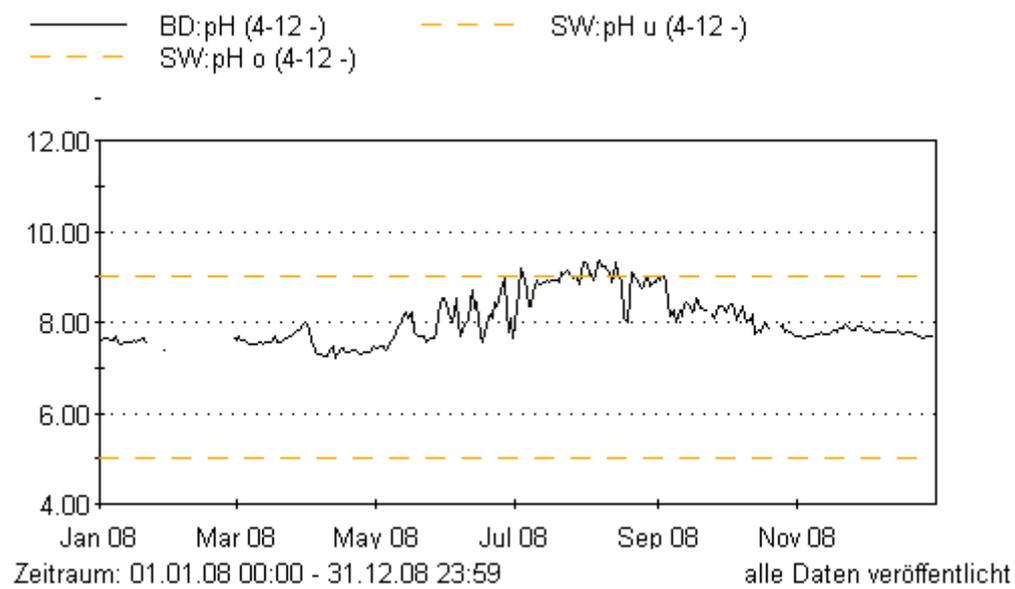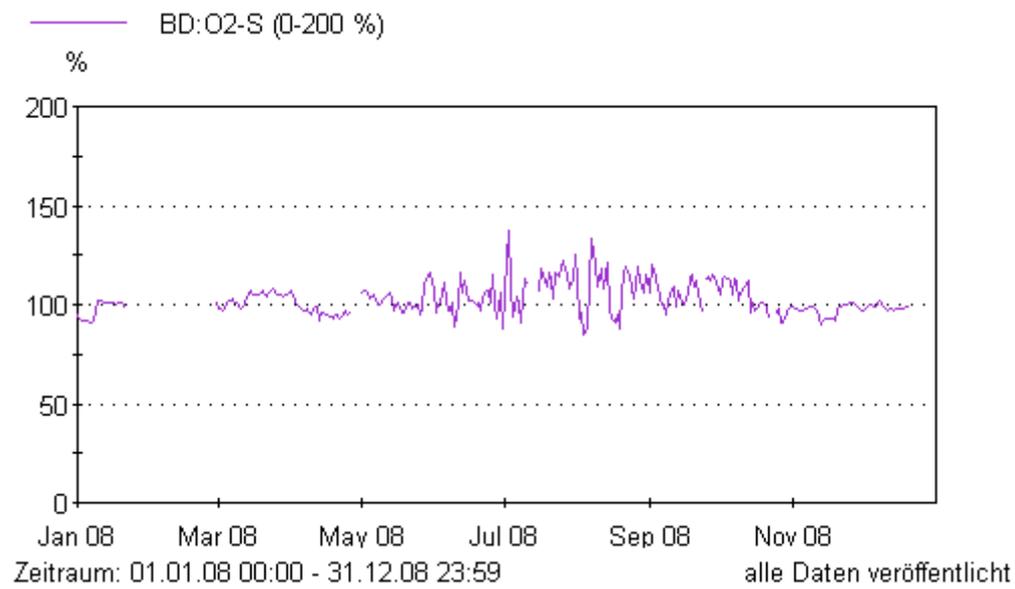

BD:Leitf (0-1800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25°C))
SW:LF o (0-1800 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25°C))
 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25°C)


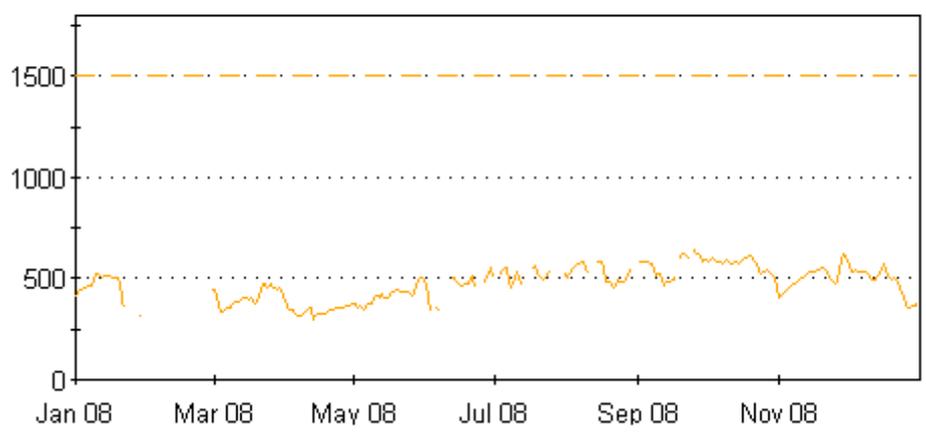


Zeitraum: 01.01.08 00:00 - 31.12.08 23:59 alle Daten veröffentlicht

BD:Tw (0-30 °C)
°C



Zeitraum: 01.01.08 00:00 - 31.12.08 23:59 alle Daten veröffentlicht

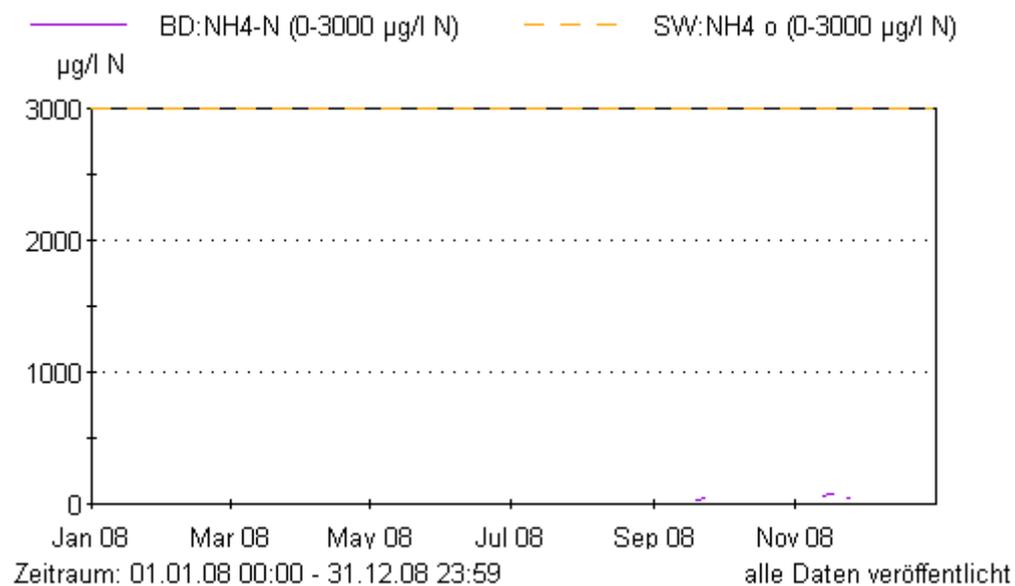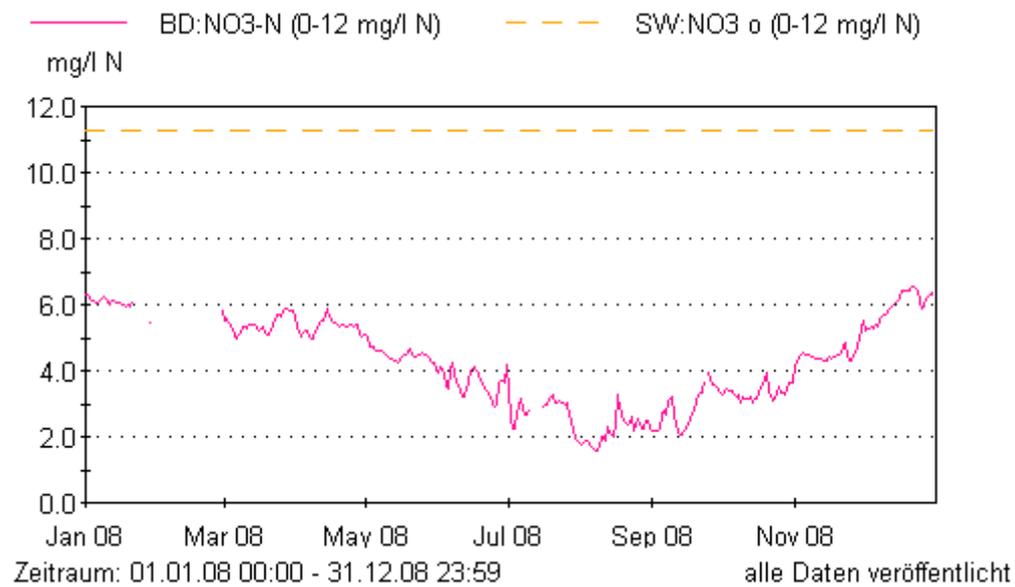

NH₄-N-Werte, die kleiner der Bestimmungsgrenze sind, erscheinen nicht in der Grafik.

