


Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL, ehemals Umweltbetriebsgesellschaft UBG)



Daten Görlitz 2004


Daten: aus dem Jahr 2004 (graphische Darstellung und Messwerttabelle der Tagesmittelwerte)
Messstation: Görlitz, Lausitzer Neiße

Messgrößen:

- O2 - Sauerstoffgehalt,
- pH - pH-Wert,
- LF - Leitfähigkeit,
- Tw - Wassertemperatur,
- TB - Trübung,
- N3 - Nitratstickstoff,
- NH - Ammoniumstickstoff

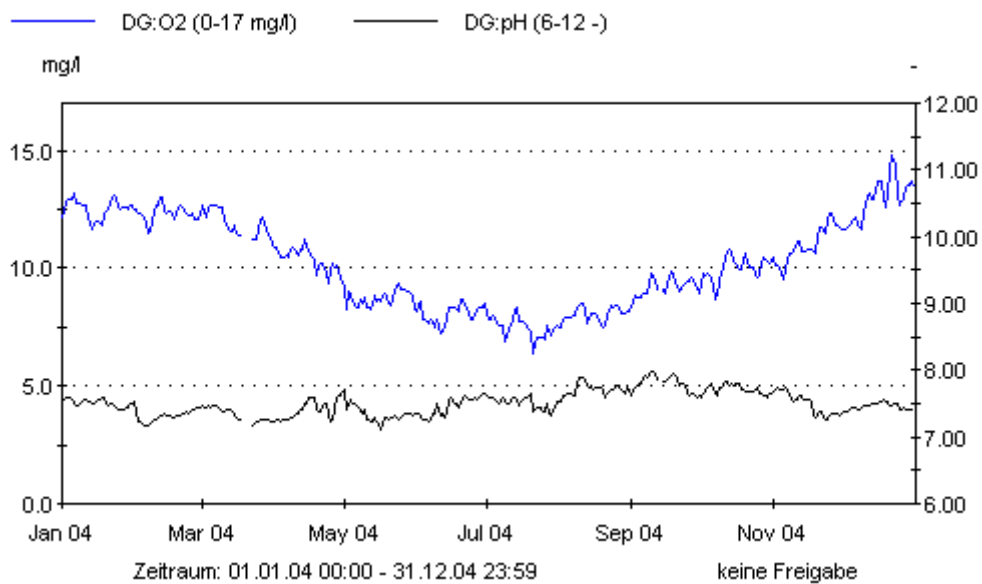

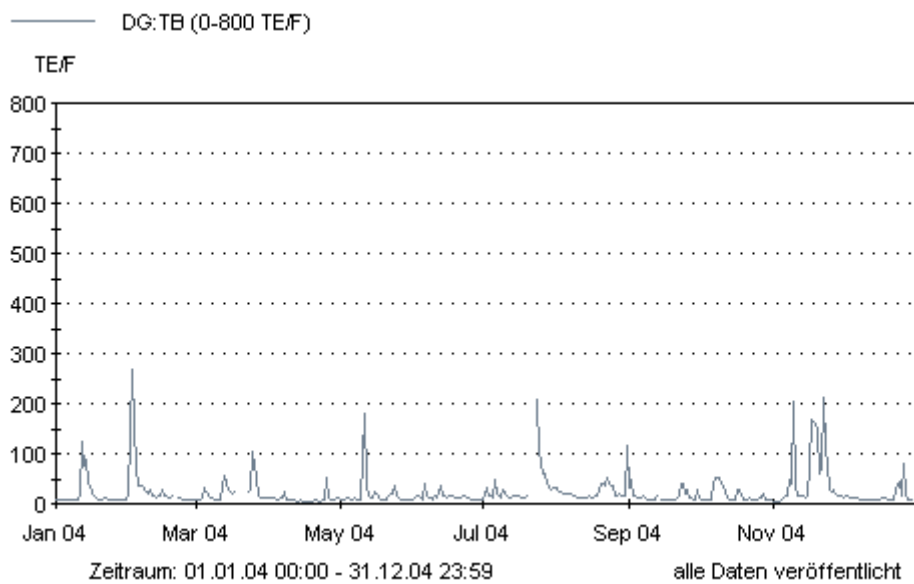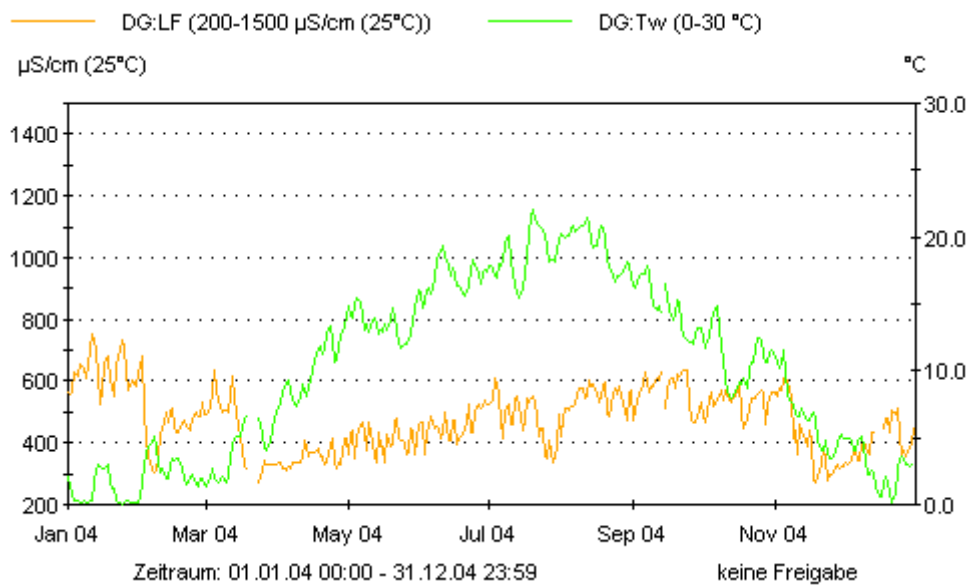

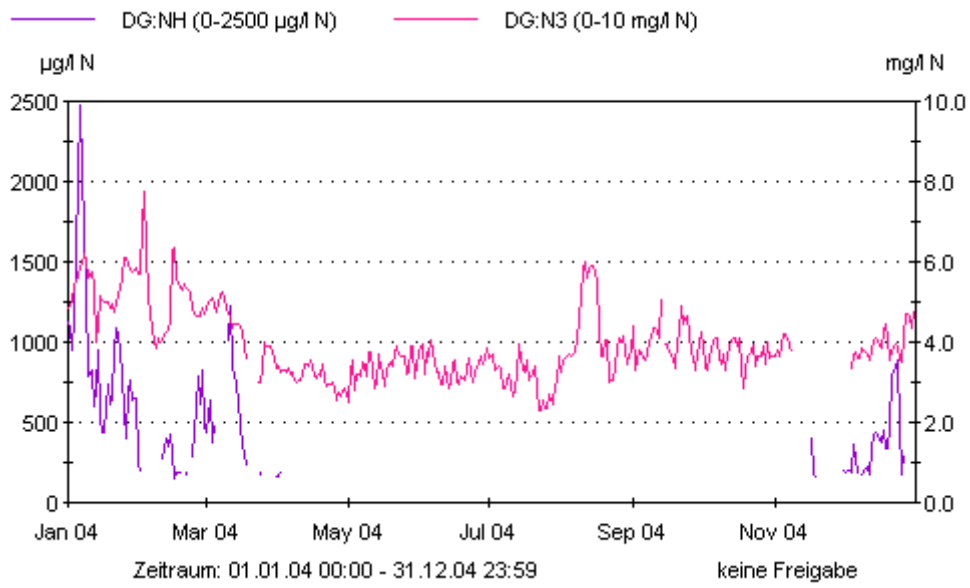

NH₄-N-Werte, die kleiner der Bestimmungsgrenze von 100 µg/l sind, erscheinen nicht in der Grafik.
