

## Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL, ehemals Umweltbetriebsgesellschaft UBG)

### Daten Görlitz 2006

---

**Daten:** aus dem Jahr 2006 (graphische Darstellung und Messwerttabelle der Tagesmittelwerte)  
Messstation: Görlitz, Lausitzer Neiße


#### Messgrößen:



- O2-G : Sauerstoffgehalt,
- pH : pH-Wert,
- O2-S : Sauerstoffsättigung,
- Leitf : Leitfähigkeit,
- Tw : Wassertemperatur,
- Trueb : Trübung,
- NO3-N : Nitratstickstoff,
- NH4-N : Ammoniumstickstoff



#### Hinweise:

15.01.-21.02.2006 Stationsausfall durch eingefrorenes Entnahmesystem

---

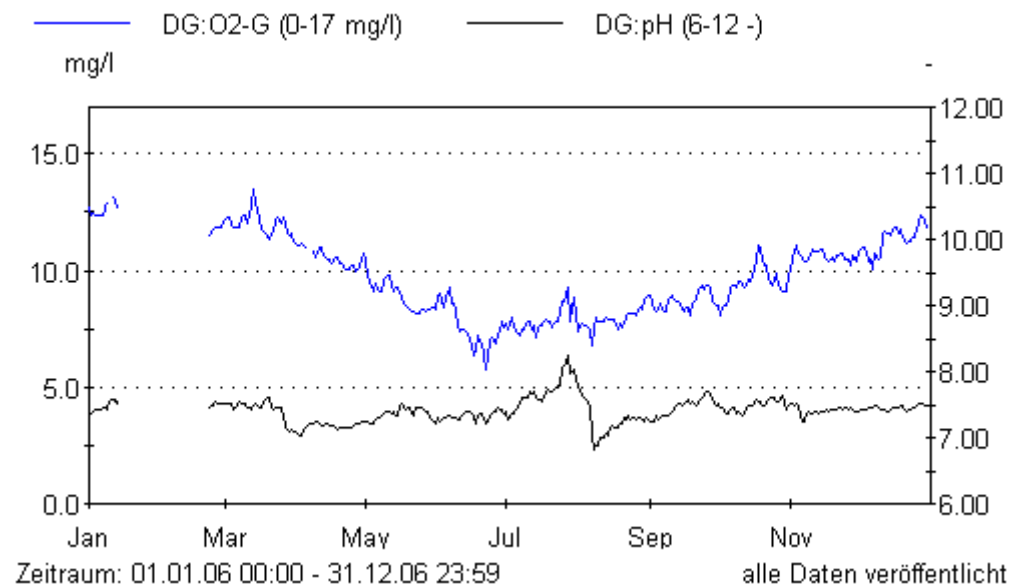

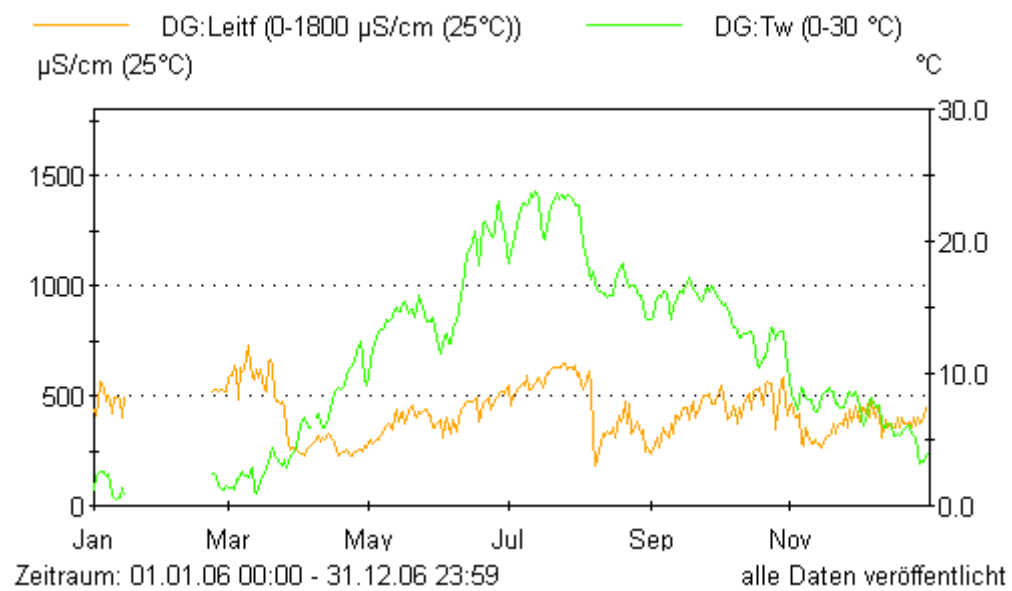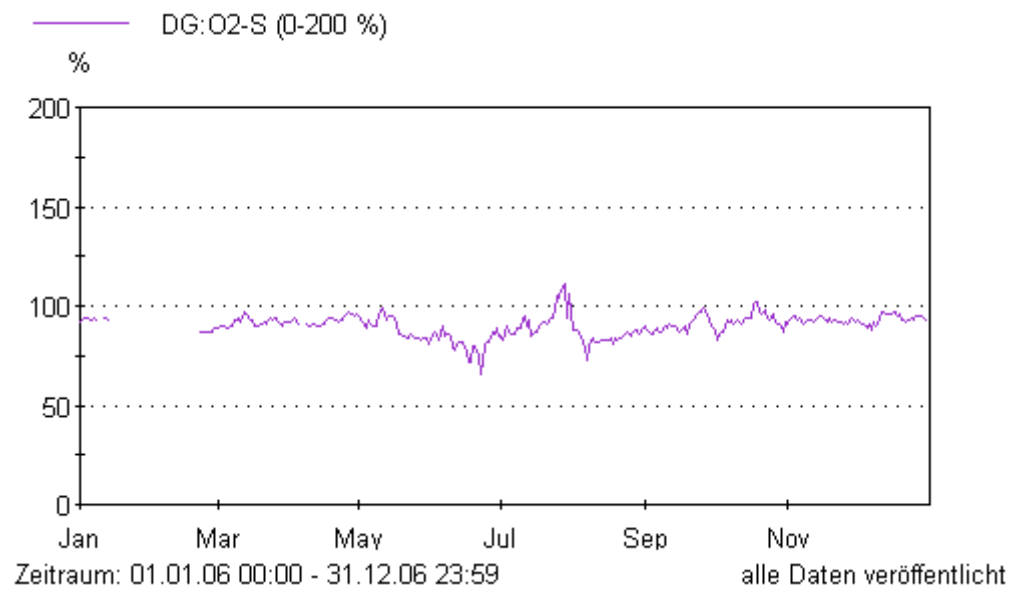

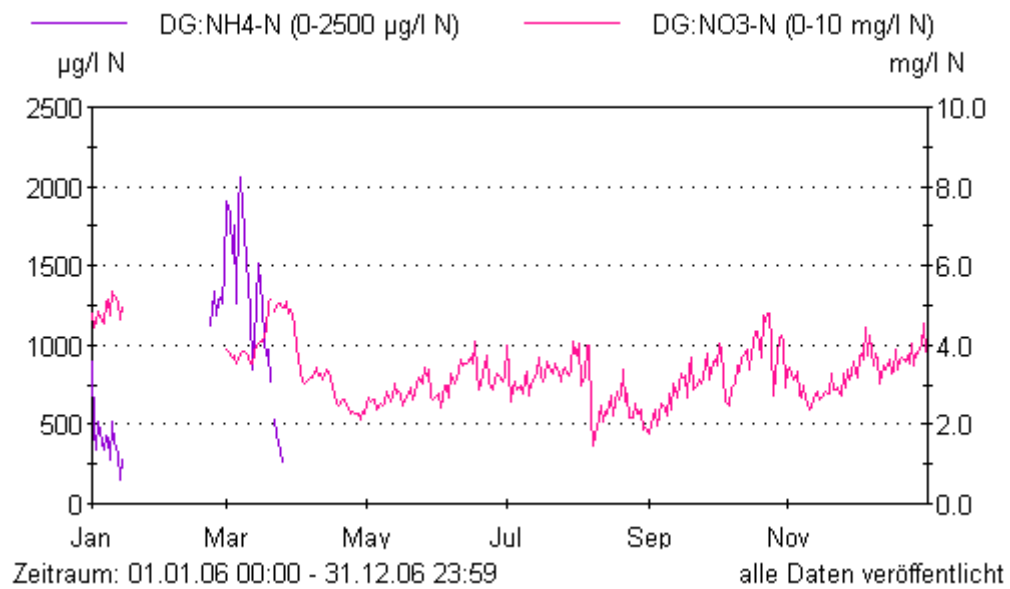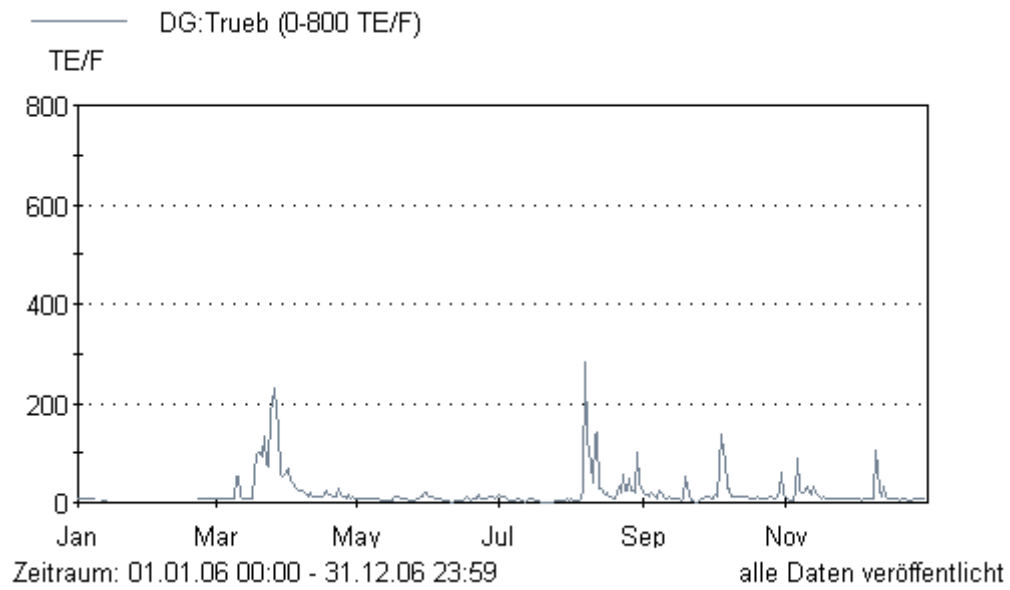

NH4-N-Werte, die kleiner der Bestimmungsgrenze von 100 µg/l sind, erscheinen nicht in der Grafik.