

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Messtation Zehren, Elbe - grafische Darstellung der Daten aus dem Jahr 2009




Messgrößen der Station

Messgröße (Kürzel)	Informationen zum Parameter
O2-G	Sauerstoffgehalt
O2-S	Sauerstoffsättigung
Tw	Wassertemperatur
pH	pH-Wert
Leitf	Leitfähigkeit
Trueb	Trübung

Hinweise:


22./23.01.2009 Pumpenausfall



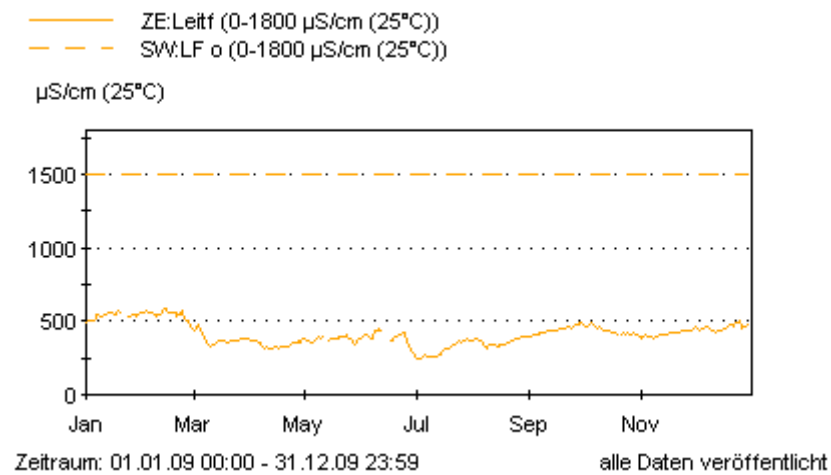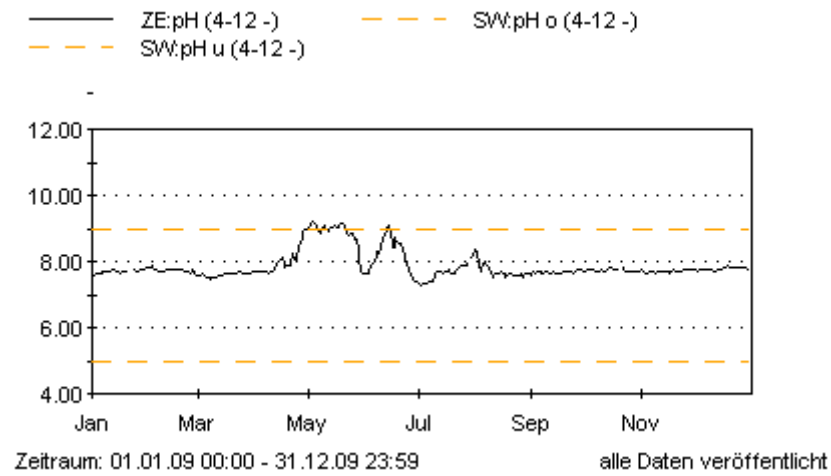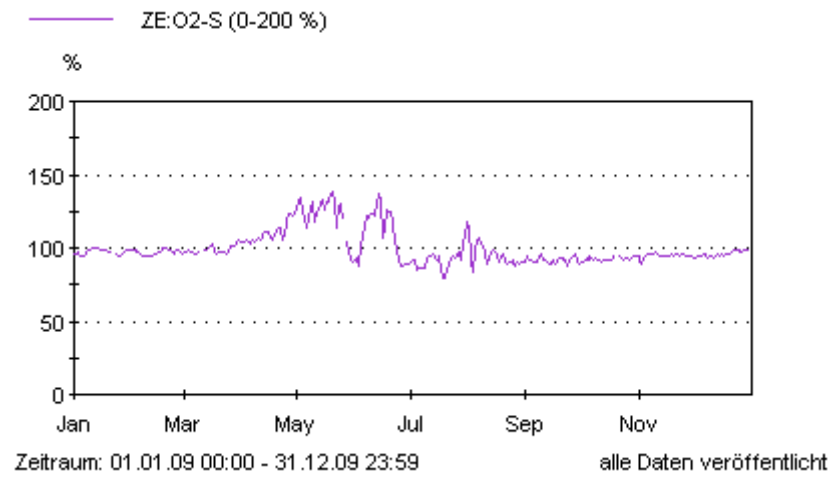

ZE:Tw (0-30 °C)

°C

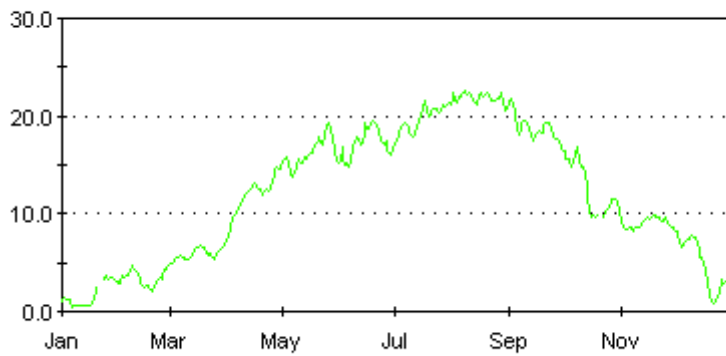


Zeitraum: 01.01.09 00:00 - 31.12.09 23:59

alle Daten veröffentlicht

ZE:Trueb (0-1000 TE/F)

SW:TR o (0-1000 TE/F)

TE/F

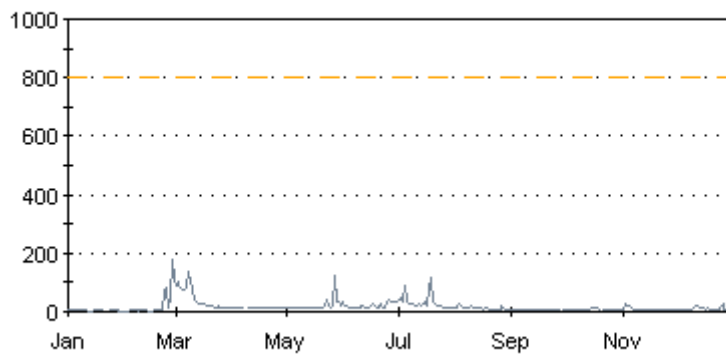

Zeitraum: 01.01.09 00:00 - 31.12.09 23:59

alle Daten veröffentlicht
